



SEÑALES SUSTANCIAS PELIGROSAS

EXPERTOS EN SEÑALETICAS DE SEGURIDAD
+56 9 5419 7639 / +56 2 2665 9033
VENTAS@PUBLIAMERICAN.CL





SEÑALES TUBERIAS

Según las normas chilenas oficiales emitidas por el Instituto Nacional de Normalización para la identificación de sistema de tuberías (Nch. 19.Of1979), tanto el uso de los colores en texto, fondo, medidas, iconografía y sus respectivas aplicaciones, han sido recopiladas y desarrolladas para ofrecer a usted ésta señalética para tuberías.

APLICACIÓN

- Adyacente a los cambios de dirección
- Adyacente a las válvulas y rebordes
- A ambos lados de una separación
- Cada 7,6 a 15,2 mts. de distancia en tramos rectos.

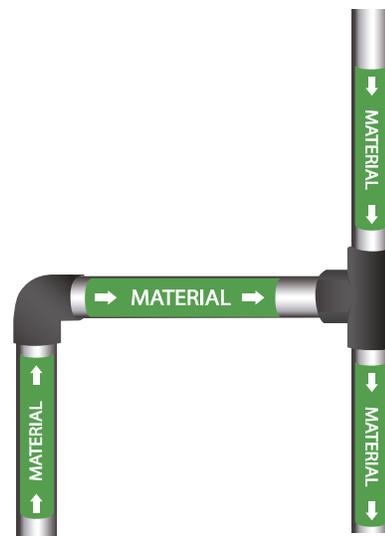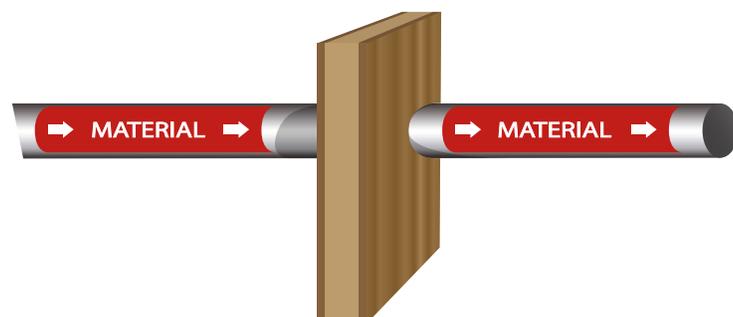

ALTO PELIGRO INHERENTE

	LÍQUIDO O GAS INFLAMABLE
	RADIOACTIVO
	MATERIAL TÓXICO Y/O CORROSIVO
	MATERIAL COMBUSTIBLE
	DEFINIDO POR USUARIO
	DEFINIDO POR USUARIO

BAJO PELIGRO INHERENTE

	LÍQUIDO REFRIGERANTE, POTABLE,
	GAS, AIRE COMPRIMIDO

PROTECCION Y COMBATE DE INCENDIO

	AGUA, ESPUMA, CO2, ETC.
	DEFINIDO POR USUARIO